


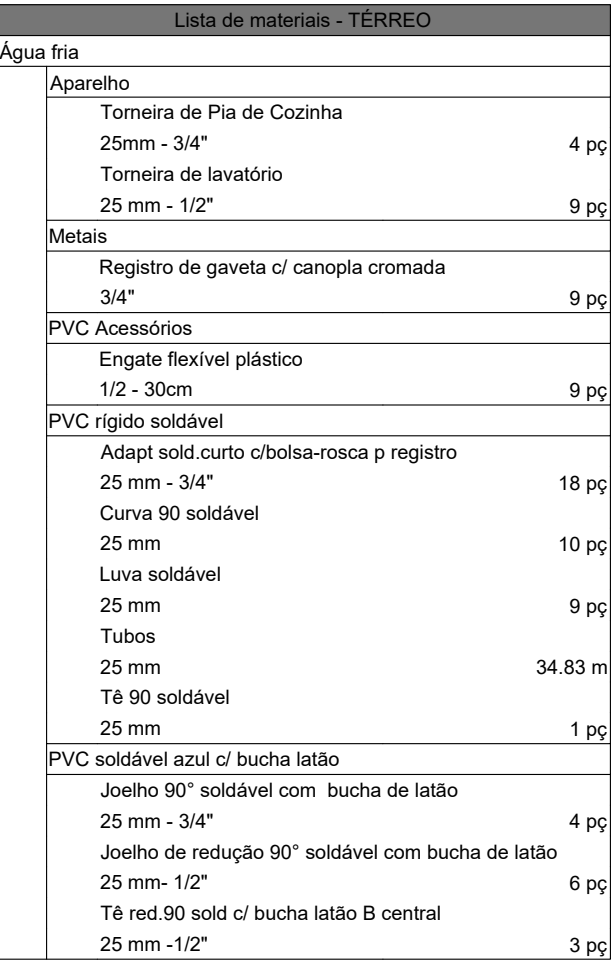

- 1 - Toda instalação deverá ser executada em tubos soldáveis de PVC rígido - Tigre;
- 2 - Todas as cotas (diâmetro externo nominal) estão em mm;
- 3 - Todas as conexões de saída dos sub-ramais deverão ser com bucha de saída;
- 4 - Toda instalação deverá ser testada antes de revestida;

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA

PROJETO HIDRÁULICO
RESTAURANTE - CAMPUS ESTÂNCIA/SE

CLIENTE:		INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ESTÂNCIA																																																		
ENDEREÇO:		R. JOÃO CAFÉ FILHO,260, ESTÂNCIA/ SE																																																		
PLANTA:		HIDRÁULICO ÁGUA FRIA DETALHE H2 COZINHA																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAMPUS:</th> <th>OBRA:</th> <th>ESTADUALIDADE:</th> <th>FASE:</th> <th>SERIAL:</th> <th>QUANTITATIVO:</th> <th>REVISÃO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>R</td> <td>E</td> <td>S</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>T</td> <td>A</td> <td>L</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>L</td> <td>H</td> <td>E</td> <td>O</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		CAMPUS:	OBRA:	ESTADUALIDADE:	FASE:	SERIAL:	QUANTITATIVO:	REVISÃO:	E	S	T	R	E	S	H	I	D	E	T	A	L	H	A	L	H	E	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESCALA: 1:100 DATA: JUNHO/2026 PRANCHA: 03/04	
CAMPUS:	OBRA:	ESTADUALIDADE:	FASE:	SERIAL:	QUANTITATIVO:	REVISÃO:																																														
E	S	T	R	E	S	H																																														
I	D	E	T	A	L	H																																														
A	L	H	E	O	0	0																																														
0	0	0	0	0	0	0																																														
0	0	0	0	0	0	0																																														
0	0	0	0	0	0	0																																														