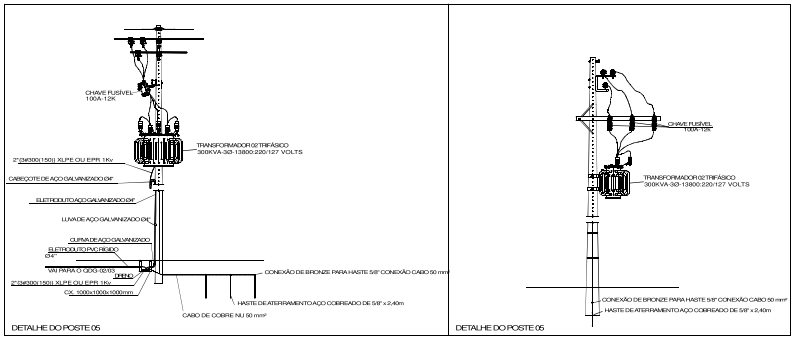

DETALHE DO POSTE 05 | DETALHE DO POSTE 05

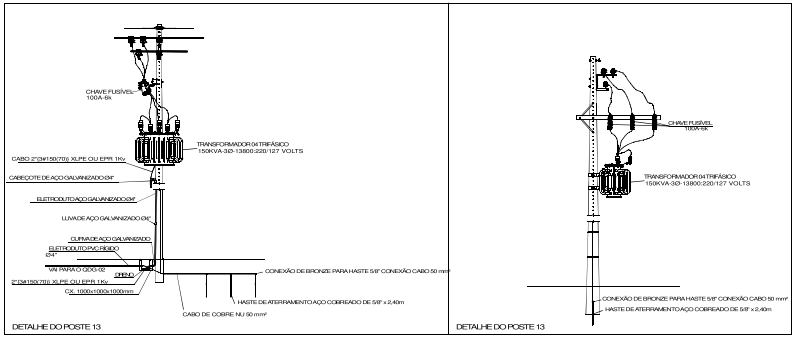

DETALHE DO POSTE 13 | DETALHE DO POSTE 13

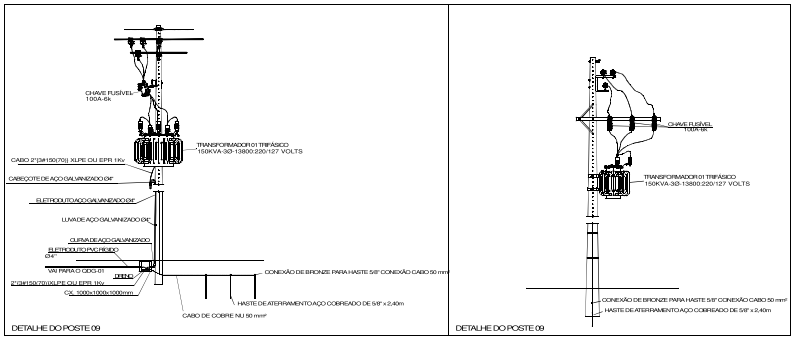

DETALHE DO POSTE 09 | DETALHE DO POSTE 09

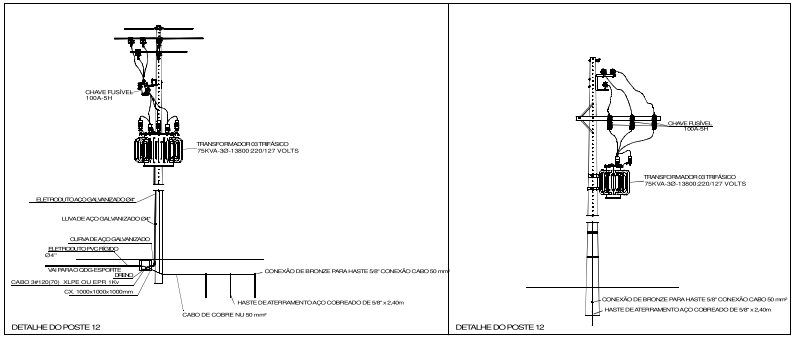

DETALHE DO POSTE 12 | DETALHE DO POSTE 12

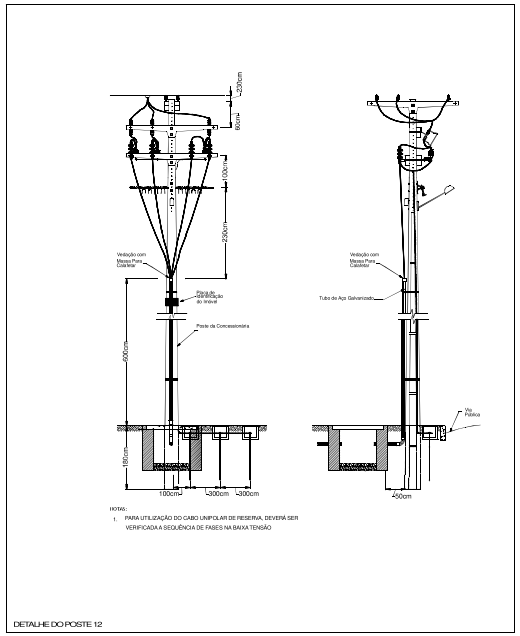

DETALHE DO POSTE 12

ESTRUTURA CE3 TR

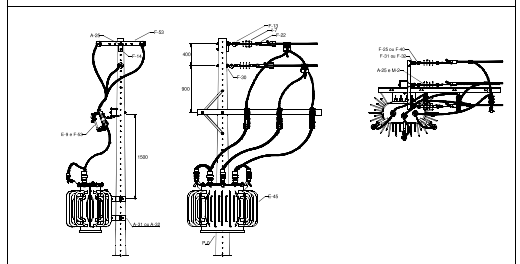

ESTRUTURA CE2 TR

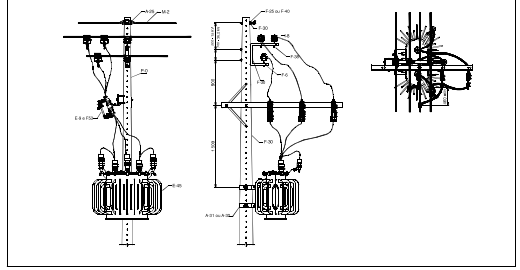

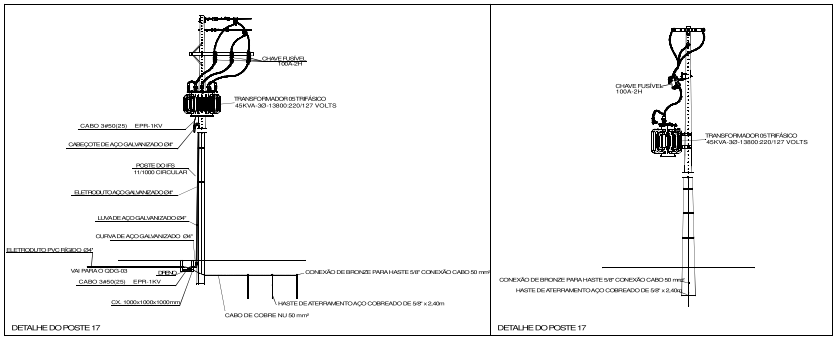

DETALHE DO POSTE 17 | DETALHE DO POSTE 17

PE: 00282/25

energisa

APROVADO O PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS DESTA

DATA: 13/03/2025

Esta aprovação não exime responsabilidade civil do autor da ART deste Projeto.

APROVADO POR:

Bruno Barretto Anunciação
Supervisor de Projetos
Energisa - Sergipe

energisa

RESSALVA: Destacamos que a caixa de medição homologada é um item de vistoria obrigatório. Caso a caixa adquirida seja proveniente de um fabricante não homologado, a vistoria será reprovada, conforme estabelecido nas normas vigentes.

energisa

RESSALVA: No ato da solicitação de vistoria, deverá ser apresentado o documento de responsabilidade técnica (DRT), com a atividade técnica "Execução", para o registro da abertura da ordem de serviço.

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA
1	INCLUSÃO DO DETALHE DO POSTE 01	LUCAS LIMA	11/02/25

AUTOR DO PROJETO:
Eng°. LUCAS LIMA CONCEIÇÃO
CREA:37076/SE
DESENHO:
Eletrotécnico ANDERSON R. DE MELO
CFT:0480490155-8

INSTITUTO FEDERAL SERGIPE

ENDEREÇO:
Rua Dom José Thomaz, 194 - Bairro São José - Aracaju/SE
dipop@ifs.edu.br TEL: (79)3711-3139

PROJETO ELÉTRICO
CAMPUS JAPARATUBA/SE

CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS JAPARATUBA/SE

ENDEREÇO: RODOVIA DEPUTADO REINALDO MOURA - JAPARATUBA/SE

ESCALA: S/ESC.

DATA: NOV/2024

PLANTA: PADRÃO DE ENTRADA-DET. SUBESTAÇÕES AÉREAS

PRANCHA: 05/06

ARQUIVO: SIGLA CLIENTE | SIGLA PLANTA | ANO | PRANCHA | REVISÃO | EXT.
S F E L E P E 0 0 5 / 0 6 0 0

RELAÇÃO PENAS		
PENA	PESO	TOP
1	0,25	
2	0,35	
3	0,50	
4	0,70	
5	1,00	
6	1,40	
7	2,00	
8	2,80	

A0