



PLANTA TÉRREO (BLOCO 3 - MANUTENÇÃO)

ESCALA: 1:100
ÁREA: 489,40m²

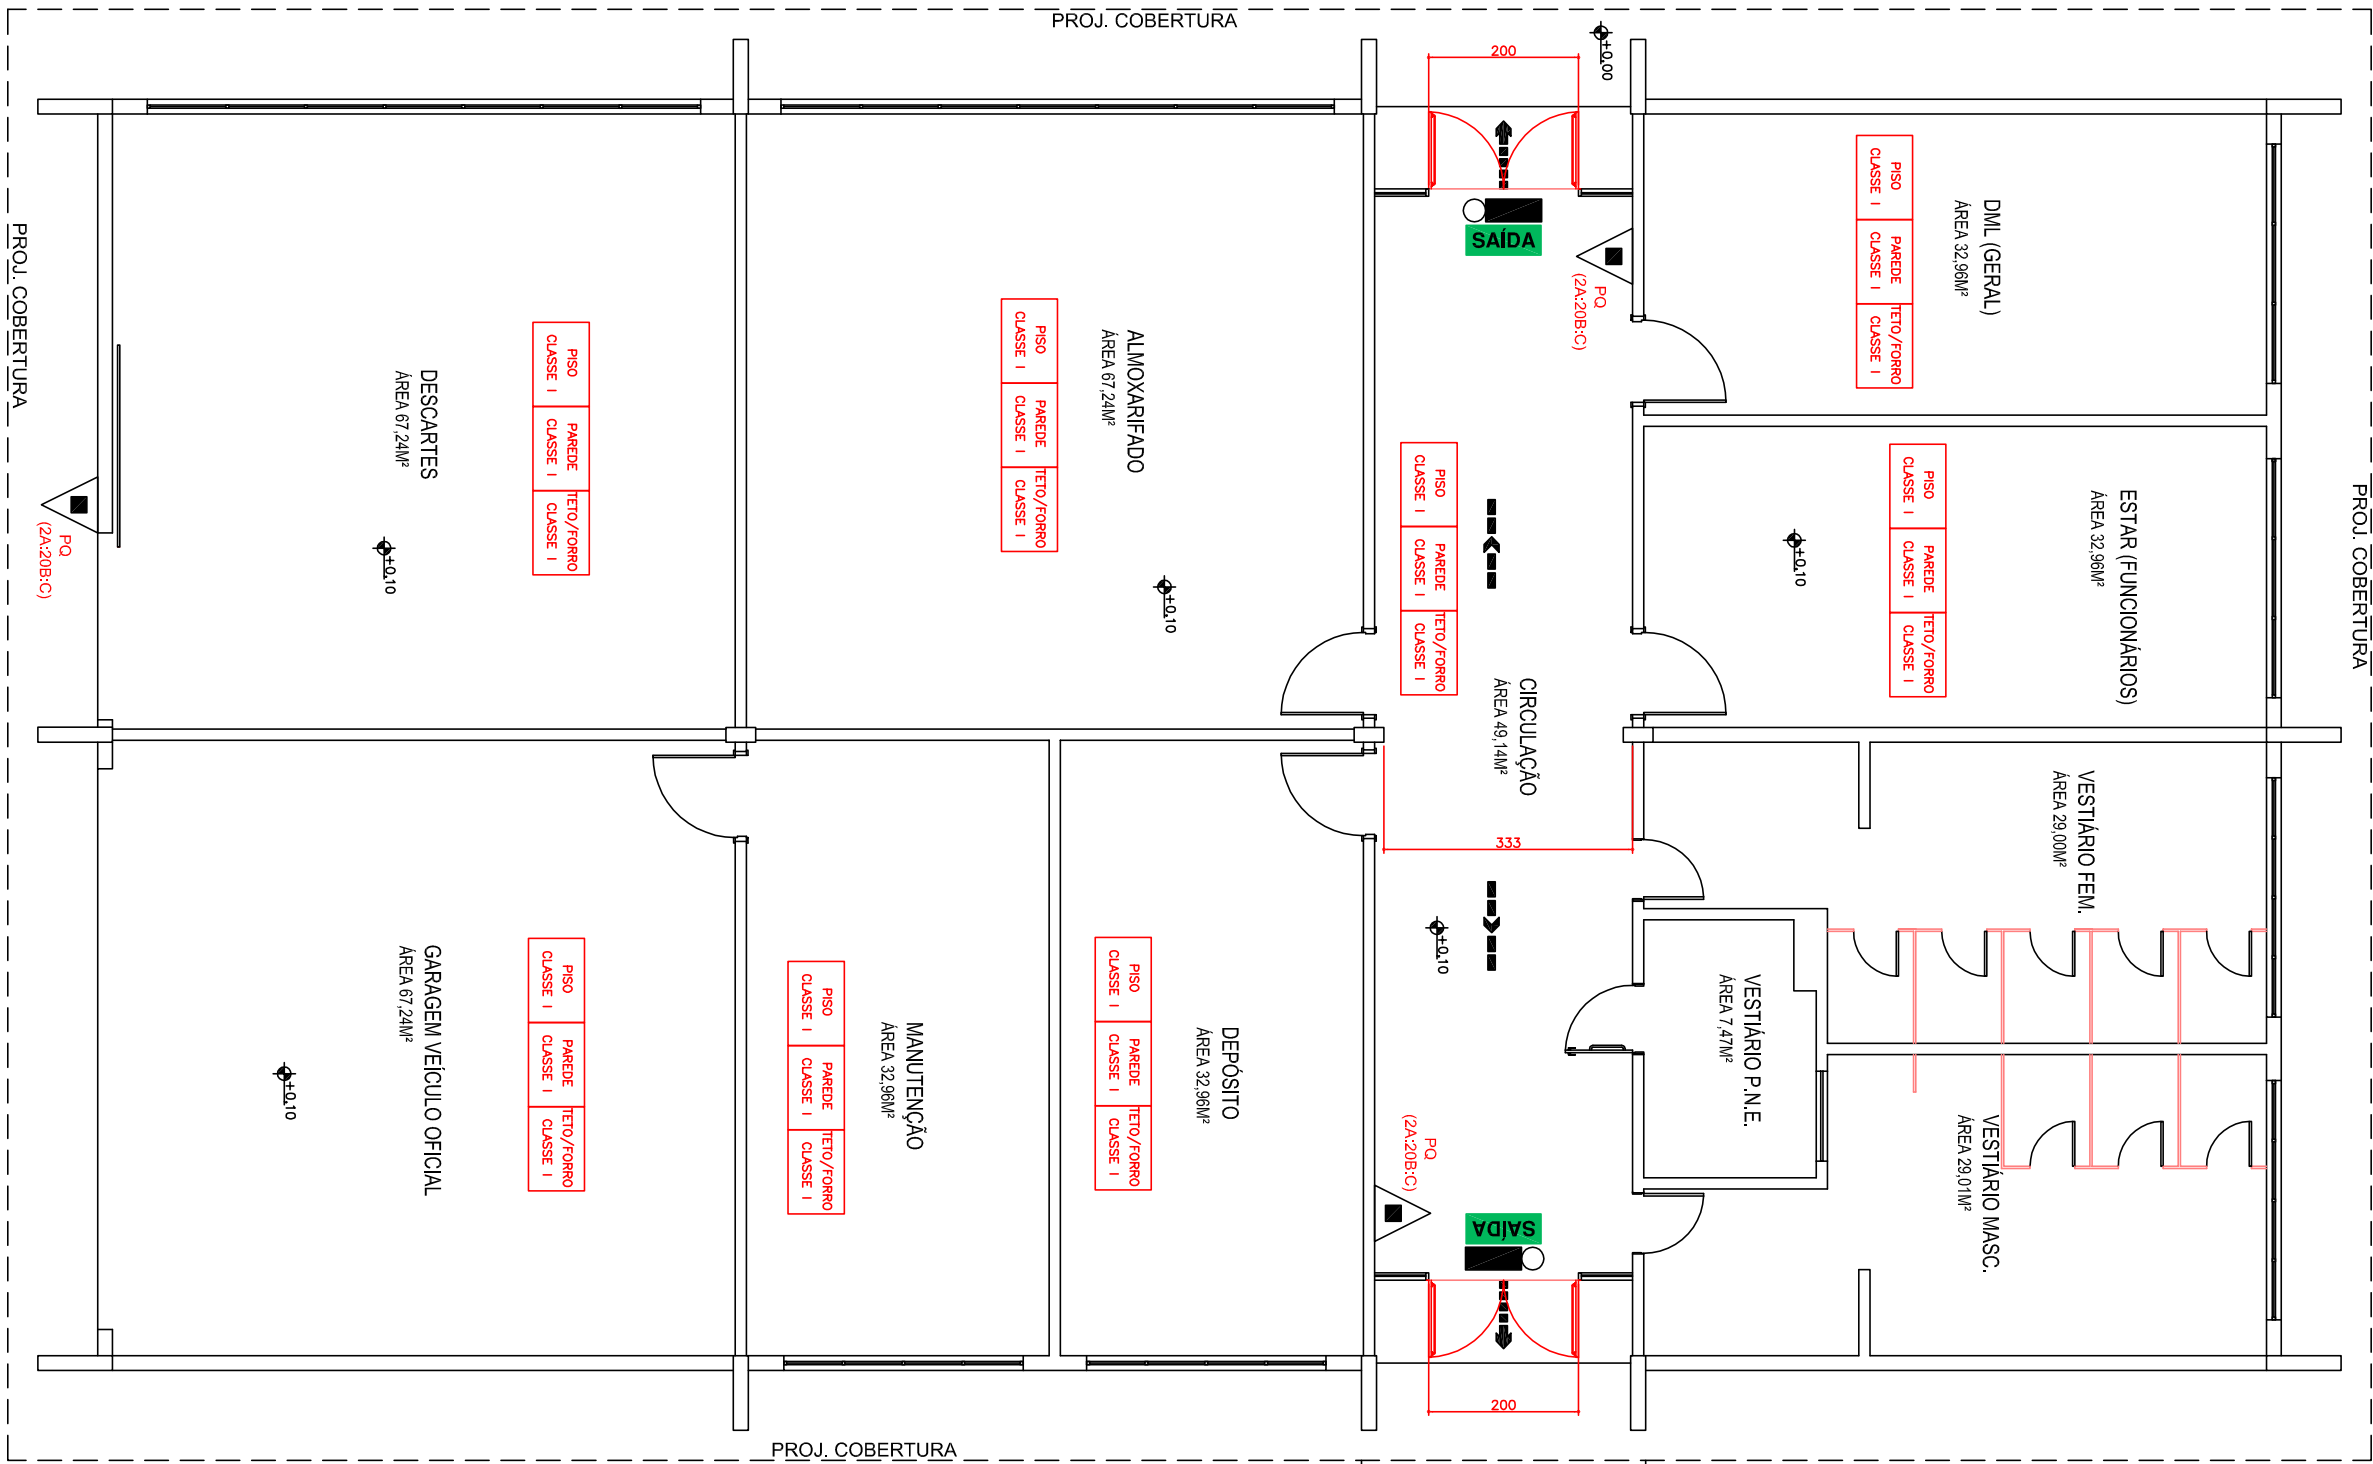

PLANTA TÉRREO (BLOCO 3 - REFEITÓRIO)

ESCALA: 1:100
ÁREA: 884,44m²

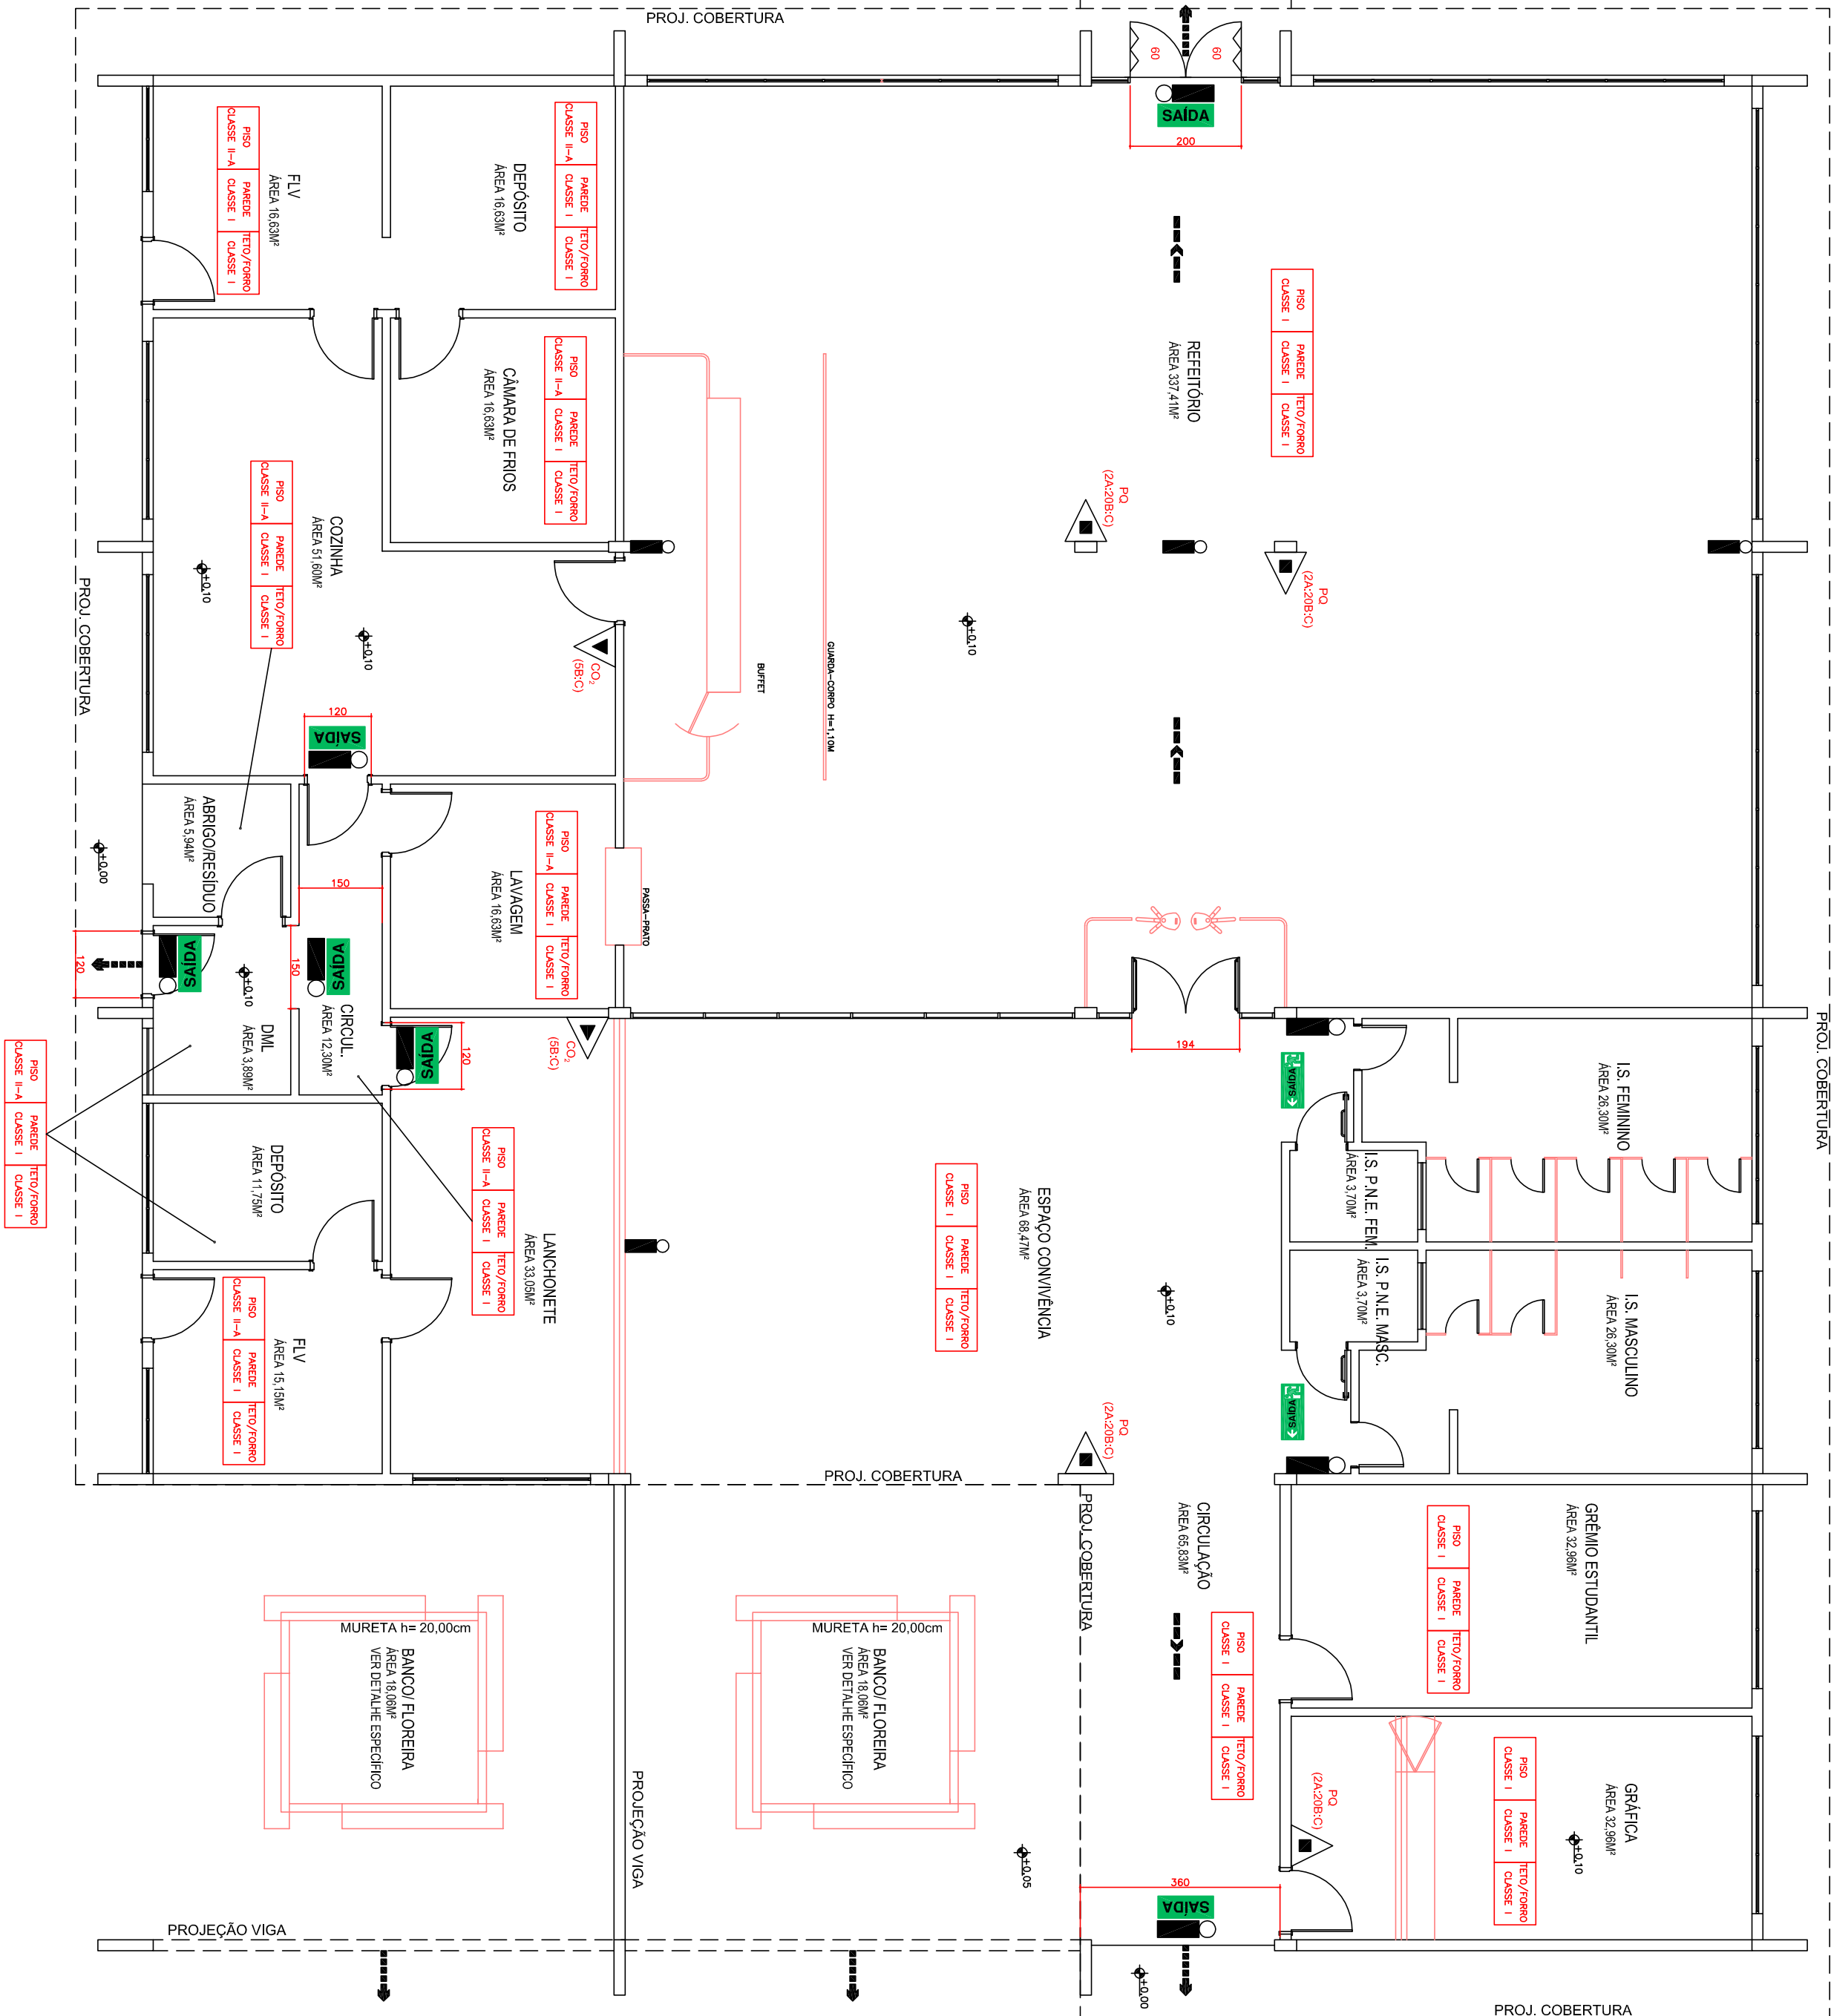

LEGENDA

| | | | |
|--|--|--|---|
| | INDICANTE DUPLO EM ABRIGO | | BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |
| | EXTINTOR COM CARGA DE 10 QUÍLOGOS 2ABC | | ELEVADORES SIMPLES |
| | EXTINTOR COM CARGA DE 10 QUÍLOGOS 2ABC | | REGISTRO DE FICHA QUE SEMAVALIA DE DETECÇÃO |
| | EXTINTOR COM CARGA DE 10 QUÍLOGOS 2ABC | | INDICAÇÃO DE PRIMAÇÃO QUE RESCUE |
| | RESERVA DE INCENDIO | | INDICAÇÃO DE PRIMAÇÃO QUE RESCUE |
| | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | | TUBULAÇÃO QUE RESCUE |
| | - 3 LUX EM LOCOMO EM RESERVA | | TUBULAÇÃO QUE RESCUE |
| | CENTRAL PRECIPITAL DE GUP | | TUBULAÇÃO QUE RESCUE |
| | VIADE 1000 PRESSÃO (RESERVATÓRIO GUP 1000) | | DIREÇÃO DO FLUXO DA NOTA DE PLACA |
| | ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO AUTOMATICA TIPO (LDA) | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | BOMBA DE INCENDIO | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | ABSORVEDOR SONORO TIPO SIRENE | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | ABSORVEDOR SONORO E SIRENE | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | PORTA CONTRA FOGO COM MANEJO AUTOMATICO | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |
| | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME | | SAIDA FINAL DA NOTA DE PLACA |

NOTAS:

- 1- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando subterrânea, deverá receber tratamento anticorrosivo;
- 2- Toda tubulação da rede de hidrantes, quando aparente, deverá ser pintada na cor vermelha;
- 3- Confeitar medidas no local;
- 4- Dúvidas sobre o projeto, consultar o projetista;
- 5- Direitos autorais reservados.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCP

| Data | Discriminação da atualização / substituição | Nº do PSCP |
|------|---|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Obras / Empreendimento
ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE
AV. PAULA FREITAS, S/Nº - SÃO BRAZ - JARDIM DA VITÓRIA, PR

Área: 8.993,40 m² Ocupação: E-4 PARA USO DO CAMPUS

Prancha: 07
- PLANTA TÉRREO (BLOCO 3 - MANUTENÇÃO)
- PLANTA TÉRREO (BLOCO 3 - REFEITÓRIO)
- LEGENDA

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CNPJ: 10.662.779/0001-15
Escala: INDICADA
Responsável Técnico: THIAGO LUIZ ALVES - RGP - CREA: 194270/2000
Data: 04/09/12